


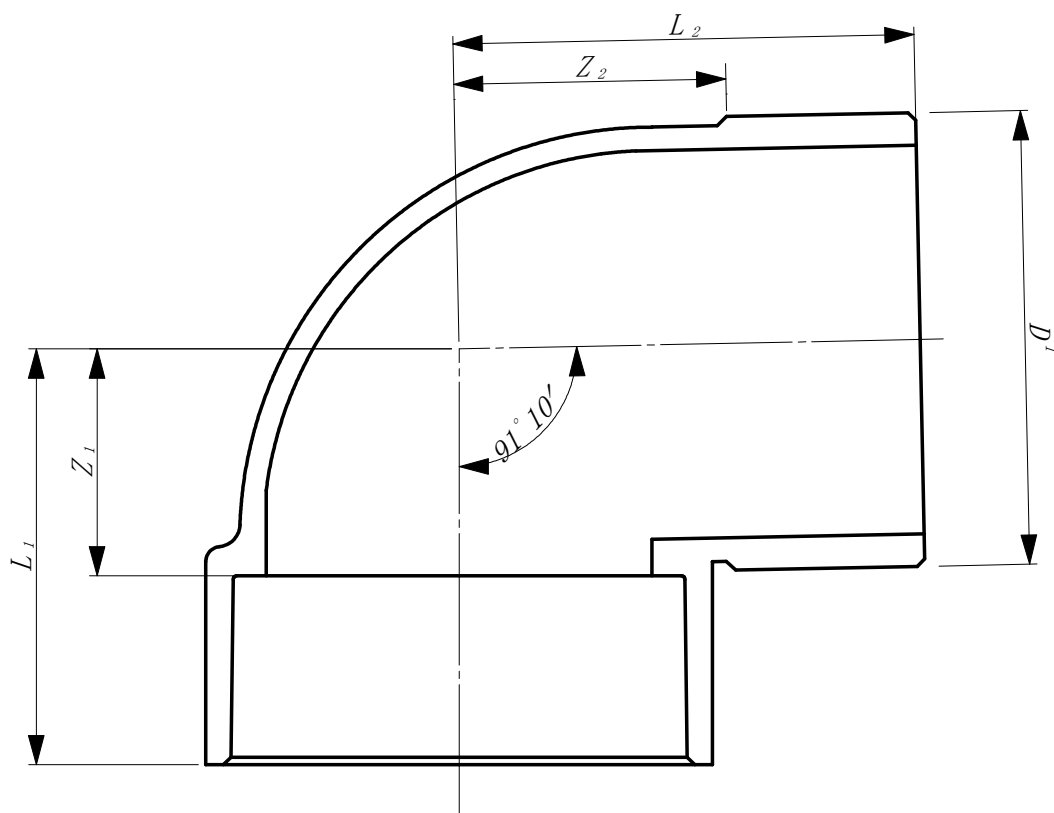

単位:mm

記号 呼び径	D ₁		Z ₁	Z ₂	L ₁	L ₂
	基準寸法	許容差				
50	60.0	±0.2	30	36	55	61

- 備考 1. Z₁及びZ₂の許容差は、±2mm。
 2. L₁及びL₂は、基準寸法。
 3. 流れ角度 $90^\circ 10'$ の許容差は、±30'。

品名	HT-DV 90KL 50
名称	製品図
東栄管機株式会社	